

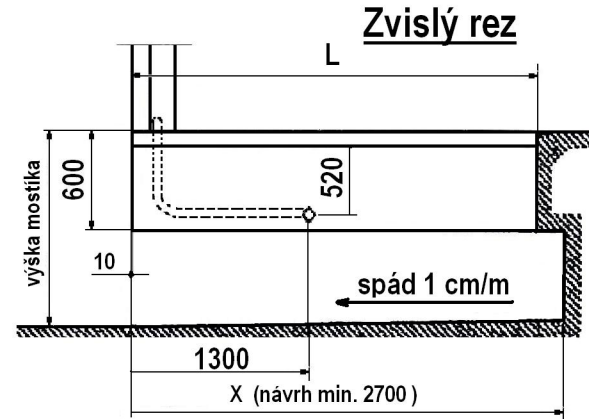



OBJEDNÁVATEĽ :
 ZOD č. (Obj. č.):
 Potvrdzujem prevzatie výkresu stavebných úprav
 dátum, podpis, razítko

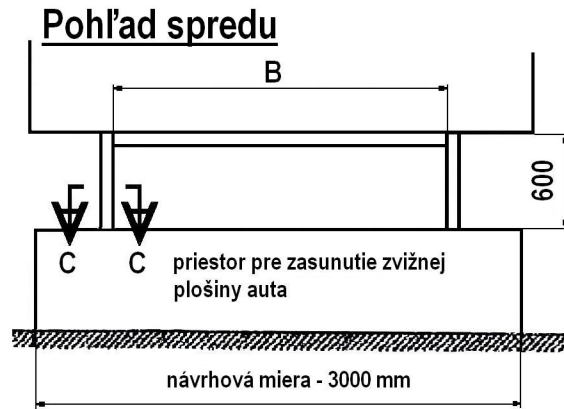


REZ C-C



Pôdorys

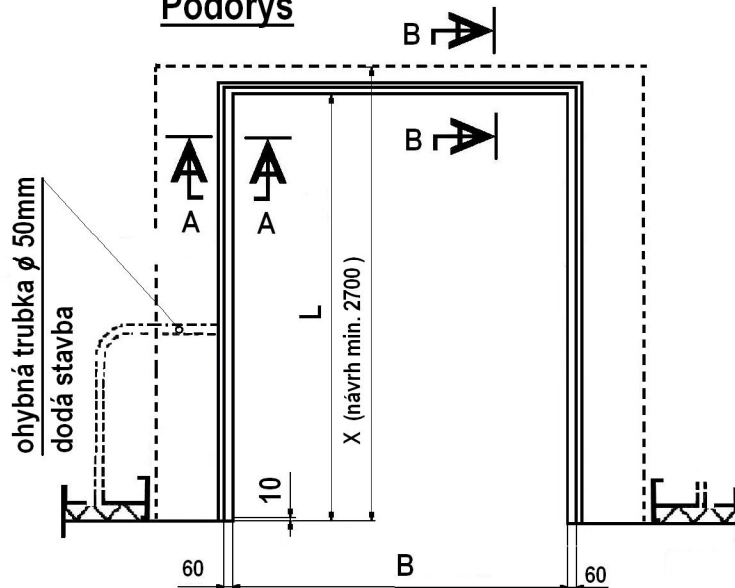

**REZ A-A
 REZ B-B
 otočené**

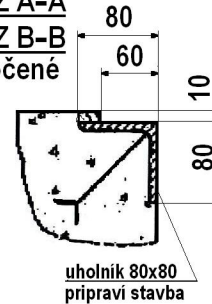

OBJEDNÁVATEĽ DODÁ A ZAISTÍ VLASTNÝM NÁKLADOM

- 1- zhotovenie jamy:-rozmery musia odpovedať podkladom s toleranciou ± 5 mm - musí byť dodržaná kolmost' a rovnobežnosť stien
- 2- osadenie lemu (L70x70x7, STN 425541/11373) -riadne prearmovať, dodržať vodorovnú rovinu a kolmost' hrán
- 3- bezpečnostný náter lemu (žltá/čierne pruhovanie)
- 4- osadenie priečadky (min.pr.60mm) pre elektroinštaláciu (doporučená osadiť kopoflex 75/61) min. radius ohybu 150 mm - vyústenie k predpokladanému umiestneniu rozvádzača
- 5- olejvzdorný náter dna jamy a stien do výšky 50 mm
- 6- inštaláciu el. privodu k predpokladanému umiestneniu el. rozvádzača 3+PE+N,400/230V, 50Hz,TN-S, pre inštalovaný výkon 1,1 kw, doložený revíznou správou (presah kábľa min. 1000mm, do ovládacej skrine)
- 7- súčasne priviesť vodič CY (žltozelený) s prierezom podľa STN 33 2000-4-41 pre pripojenie mostíka na dopĺňajúce ochranné pospojovanie (presah kábľa min. 1000mm, do ovládacej skrine)
- 8- pre montáž mostíka vhodné zdvihacie zariadenie

Typ mostíka		L	B	X
NLS	2000/1750	2020	1820	2700
NLS/NLT	2500/1750	2520	1820	2700
NLS/NLT	3000/1750	3020	1820	3000
NLS/NLT	3400/1750	3420	1820	3400
NLS/NLT	2000/2000	2020	2070	2700
NLS/NLT	2500/2000	2520	2070	2700
NLS/NLT	3000/2000	3020	2070	3000
NLS/NLT	3400/2000	3420	2070	3400
NLS/NLT	2000/2200	2020	2270	2700
NLS/NLT	2500/2200	2520	2270	2700
NLS/NLT	3000/2200	3020	2270	3000
NLS/NLT	3400/2200	3420	2270	3400

ZMENY	DATUM	PODPIS	ADVES s.r.o. Zlatovská 27 Trenčín 032/6581941-2 trencin@adv.es.sk	
ZNAMENÁ			HMOTNOSŤ kg	MER. NIE JE
FORMA	POLOH.		STN	TR.Č.
VYPR.	NORM.REF.		POZN.	ČKUSOVNIKA
PREZK.	SCHVALIL	19.5.2005	STARY V.	Č.V. 403.8825
TECHNOL.				
mostík typ NLS/NLT / pre vozidlá so sklopným celom			NOVOFERM GmbH	
VÝKRES JAMY, metóda B				